


FAULT SIGNAL FROM POWER PANELS TD15027A/TD6027A/TD4027A CONNECTION
CABLAGGIO GRUPPI DI ALIMENTAZIONE TD15027A/TD6027A/TD4027A, SEGNALAZIONE DI ANOMALIA

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE - POWER PANELS - TD15027B/TD6027B/TD4027B

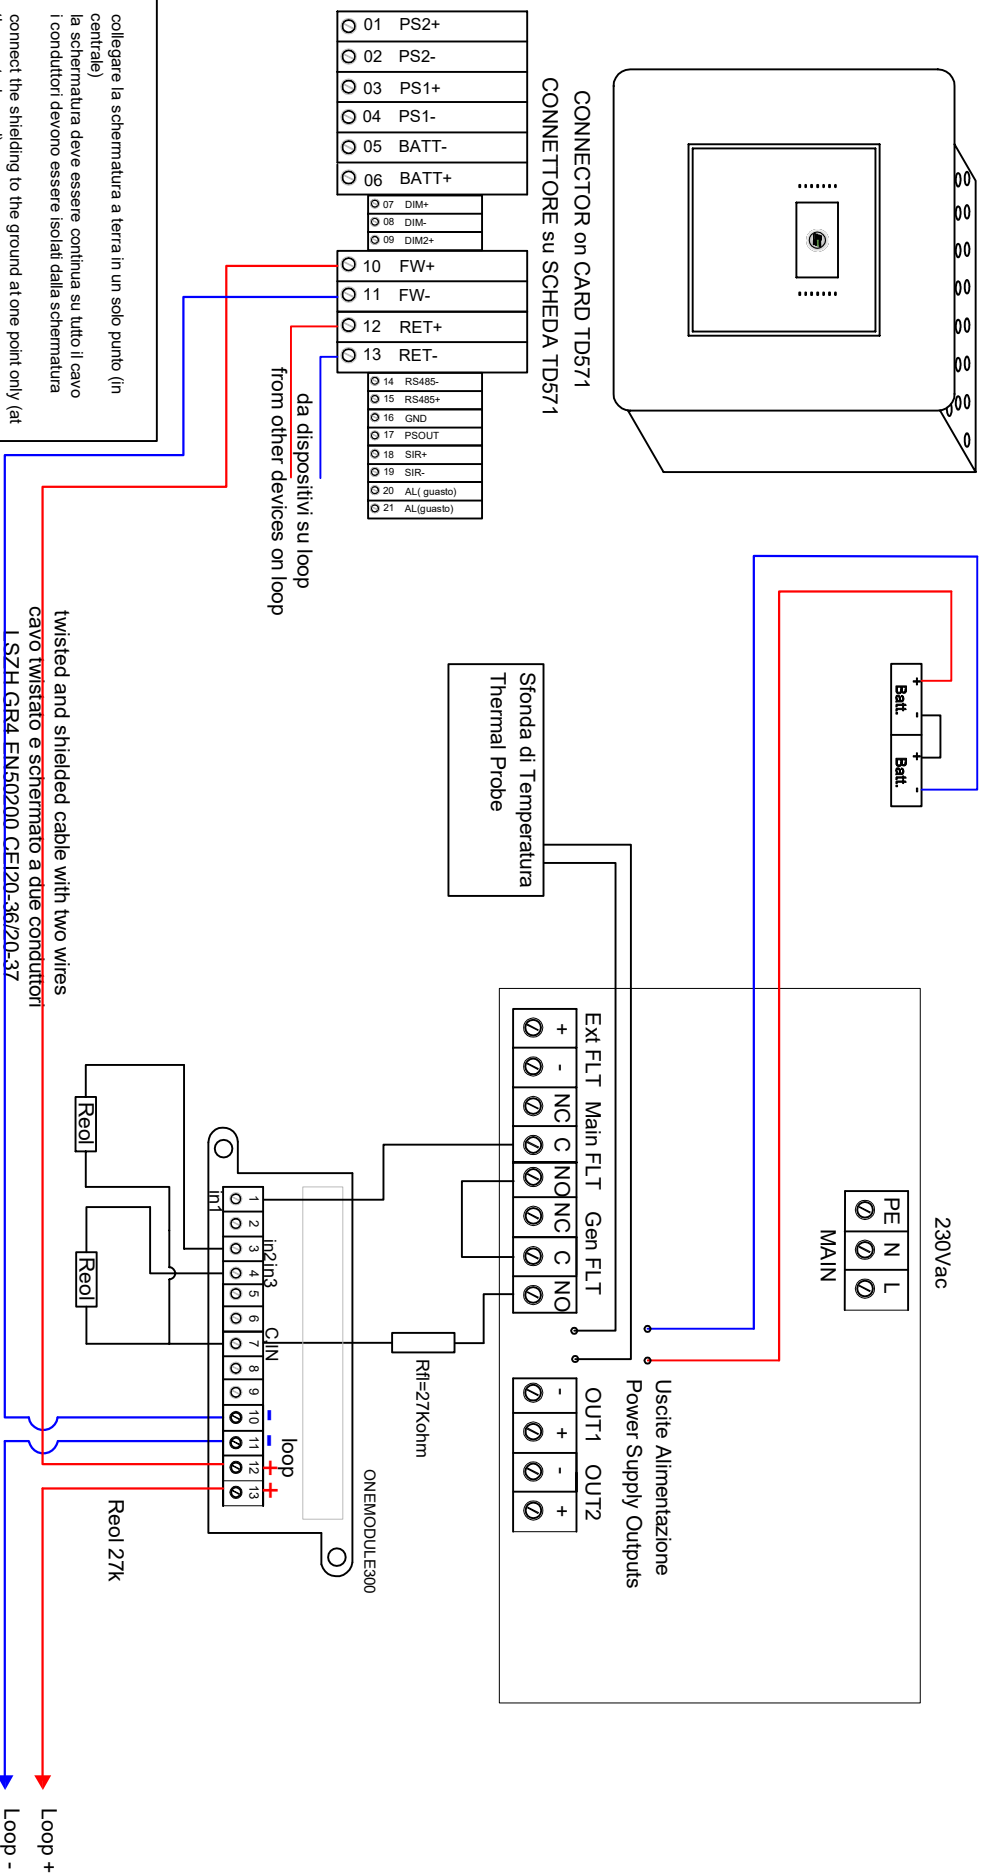

- IT collegare la schematura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schematura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schematura
- EN connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.

